

При проведении проверки присутствовали: Газизова Алсу Минталиповна, директор МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 9» г. Нурлат Республики Татарстан. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами с указанием положений нормативных) правовых актов):

1. В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15);

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);

2. Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ;

Настоящие стандарты распространяются на фотолюминесцентную эвакуационную систему (ФЭС) и планы эвакуации, которые применяются в зданиях, в наземных и подземных сооружениях и т.д. (Требование ГОСТ Р 12.2.143-2009). План эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен на основе фотолюминесцентных материалов желто-зеленого или белого цветов; (Требование п.п. 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009);

3. Коридор 2 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют);

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых определяется по (2), но не должна превышать 60 м. (Требование п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

4. Коридор 3 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют);

Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых определяется по (2), но не должна превышать 60 м. (Требование п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

5. В подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).


Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Требование п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»).


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 73/1/52 от 15.04.2019 года, протокол об административном правонарушении № 336-2019-0068 от 15.04.2019 года.


Подписи лиц, проводивших проверку: _____


А. Н. Талипов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Газизова Алсу Минталиповна, директор МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 9» г. Нурлат Республики Татарстан.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 15 " апреля 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. им. Р.С. Хамадеева, 17, г. Нурлат, Республика Татарстан, 423040,
(84345) 2-46-20

Предписание N 73 / 1 / 52
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Нурлатская гимназия
(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического
имени Героя Советского Союза Михаила Егоровича Сергеева» г. Нурлат Республики
лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
Татарстан.

физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам по пожар
(наименование органа ГПН)

ному надзору N 73 от "01" апреля 20 19 года, ст. 6 Федерального закона
от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 08 ч 00
мин. "15" апреля 20 19 г. по 13 ч 00 мин. "15" апреля 20 19 г.
проведена проверка

Старшим инспектором МОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы Талиповым Альмарисом
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Ниязовичем, MAOU «Средней общеобразовательной школы № 9» г. Нурлат Республика
проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти,
Татарстан, по адресу: Республика Татарстан г. Нурлат ул. Самаренкина дом № 4.
органов местного самоуправления)

совместно с Директором MAOU «Средней общеобразовательной школы № 9» г. Нурлат
Республики Татарстан Газизовой Алсу Минталиповной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопаснос ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывает я только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей,	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-	апрель 2020 г	

	не в полном объеме нанесены знаки пожарной безопасности согласно требованиям норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15);	планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);		
2.	Планы эвакуации не соответствуют требованиям ГОСТ;	Настоящие стандарты распространяются на фотолюминесцентную эвакуационную систему (ФЭС) и планы эвакуации, которые применяются в зданиях, в наземных и подземных сооружениях и т.д. (Требование ГОСТ Р 12.2.143-2009). План эвакуации людей при пожаре должен быть выполнен на основе фотолюминесцентных материалов желто-зеленого или белого цветов; (Требование п.п. 6.2.7, 6.2.8 ГОСТ Р 12.2.143-2009);	апрель 2020 г	
3.	Коридор 2 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют);	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых определяется по (2), но не должна превышать 60 м. (Требование п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);	апрель 2020 г	
4.	Коридор 3 этажа по всему периметру не разделены противопожарными перегородками 2-го типа (фактически длина коридора составляет 89 метров), двери предусмотренные проектом сняты (отсутствуют);	Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых определяется по (2), но не должна превышать 60 м. (Требование п.4.3.3 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);	апрель 2020 г	
5.	В подвале допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками	апрель 2020 г	

	(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; (Требование п. 41 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)).		
--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

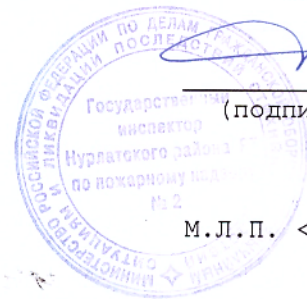
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 сентября 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор межрайонного ОНД по Аксубаевскому и Нурлатскому муниципальным районам УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Талипов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П. <*>

" 15 " апреля 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МАОУ «Средней общеобразовательной школы № 9» г. Нурлат Республики Татарстан Газизова А.М.

(должность, фамилия, инициалы)

" 15 " апреля 20 19 г..

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.