

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)272-91-24, ф.273-67-54, E-mail: mch@kabmin/tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843)292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отделение НД и ПР по Центральному району муниципального образования города
Набережные Челны «Жилой» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
пр. Московский, 93 (8/01), г.Набережные Челны, Республика Татарстан, телефон 23-73-38, кабинет 404

Предписание № 32/ 1 /1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

г. Набережные Челны
(место составления)

"26" мая 2020 г.
(дата составления)

Законному представителю МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67 «Надежда»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

заведующей Митрохиной Ирине Владимировне

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Набережные Челны по пожарному надзору, начальника ОНДиПР по МО г. Набережные Челны Кашихина Е.В. № 32 от 29.04.2020 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. 15.05.2020 г. по 17 ч. 00 мин. 26.05.2020 г. проведена проверка старшим инспектором Отделения НДиПР по Центральному району МО г. Набережные Челны «Жилой», капитаном внутренней службы Валирахмановым Л.Я., МБ ДОУ «Детский сад комбинированного вида № 67 «Надежда», расположенный по адресу: РТ, г. Набережные Челны, Солнечный бульвар, 7

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

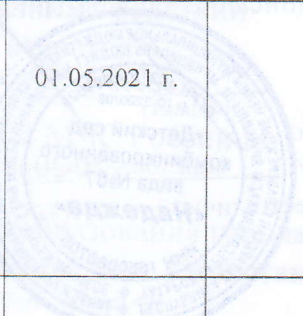
совместно: с заведующей Митрохиной Ириной Владимировной, заместителем заведующей по ХР Игошиной Галиной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение холодного склада в овощехранилище, помещение приготовления пищи в столовой не оборудованы датчиками (извещателями) системы автоматической пожарной сигнализации.	ст. 4, 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, таблица № 3 п. 38 НПБ 110-03; п. А10, табл. А.1, п. 13.1.4 СП 5.13130.2009;	01.05.2021 г.	
2.	Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, не горят табло «Выход» над дверьми эвакуационных выходов детского сада.	(п.43 ППР в РФ); 43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автома-	01.05.2021 г.	

		тически при прекращении электропитания рабочего освещения.		
3.	Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения, его работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	(п.55. ППР в РФ); 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.05.2021 г.	
4.	В помещениях столовой установлены тепловые пожарные извещатели, не заменены на дымовые пожарные извещатели.	ст. 4, 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, таблица № 3 п. 38 НПБ 110-03; п. А10, табл. А.1, п. 13.1.12, приложение М СП 5.13130.2009;	01.05.2021 г.	
5.	Настенные звуковые и речевые оповещатели расположены таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм.	(ст. 4, 83 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009); 4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.	01.05.2021 г.	
6.	Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта.	(п. 50 ППР в РФ); 50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.	01.05.2021 г.	
7.	Декларация пожарной безопасности содержит отмененные нормативные акты требований пожарной безопасности.	(ст. 64 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, составленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	01.05.2021 г.	
8.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	(п. 24 ППР в РФ); 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний.	01.05.2021 г.	

9.	В помещении прачки допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.	(п. 42, п/п в) ППР в РФ; 42. Запрещается: в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.05.2021 г.	
10.	На I этаже при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов), помещением склада заблокирован проектный эвакуационный выход.	(п. 33 ППР в РФ); 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.05.2021 г.	
11.	В группе № 4 запоры на дверях эвакуационного выхода не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	(п. 35 ППР в РФ) 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.05.2021 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор Отделения НДиПР по Центральному району
муниципального образования г. Набережные Челны «Жилой»
УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
капитан вн. сл. Валирахманов Л.Я.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 26 » мая 20 20 г.



Предписание для исполнения получил(а):



Заведующий Митрохина И.В.
(должность, фамилия, инициалы)

« 26 »

июня 2020

№ 0-3280/06 (полит.с)

* - место личной подписи государственного инспектора по пожарному надзору

10.02.2021		

Учреждение уведомлено о необходимости выполнения требований пожарной безопасности в установленном порядке. В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2019 № 444-ФЗ «О доступе к информации в сфере государственного регулирования безопасности» и постановления Правительства Республики Татарстан от 21.01.2020 № 10 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях Республики Татарстан» государственному инспектору по пожарному надзору необходимо выдать предписание об устранении выявленных нарушений. В соответствии с требованиями Федерального закона от 12.12.2019 № 444-ФЗ «О доступе к информации в сфере государственного регулирования безопасности» и постановления Правительства Республики Татарстан от 21.01.2020 № 10 «Об утверждении Положения о государственном надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях Республики Татарстан» государственному инспектору по пожарному надзору необходимо выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

