



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-21-139-194

Законному представителю
МБДОУ детский сад
№ 55 «Шалунишка»
Заведующей З.Х.Сахаповой

«14» июля 2016 г.

423814, РТ, г. Набережные Челны,
Бульвар Молодежный, 4.
(адрес организации)

И.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Кустовская И.И., государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ким Т.Н.

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 14 июля 2016 года № 43-21-139-194, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении **МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 55 «Шалунишка», ОГРН 1031616005167, ИНН 1650086511**, юридический адрес: 423814, РТ, г. Наб. Челны, бульвар Молодежный, д.4.

в присутствии заведующей МБДОУ «Детский сад № 55 «Шалунишка» г. Наб. Челны Сахаповой З.Х.

(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)

с участием не привлекались

(привлекаемые к проверке экспертные организации и другие)

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
<u>В части соблюдения требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности</u>		
1.	Проектом (типовым) на здание детского сада предусмотрены 2 системы приточно-вытяжной вентиляции. На момент проверки системы приточно-вытяжной вентиляции отсутствуют. Нарушение пункта 9.4.14., пункта 2.8.1.«Правил тех-	Устранить до 25.09.2016

	нической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	
2.	Не обеспечивается организацией для эффективной эксплуатации тепловых энергоустановок контроль и анализ соблюдения нормативных энергетических характеристик и оценка технического состояния тепловых энергоустановок. В здании детского сада (эксплуатируется с 1986 года) не проведен капитальный ремонт системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. Не проведена в полном объеме замена окон. Нарушение пунктов 2.5.1., 3.3.4. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 25.09.2016
3.	Не представлен акт проверки гидропневматических испытательной системы отопления теплых полов 6-ти групп здания. Нарушение пункта 9.2.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 25.09.2016
4.	В ИТП на обратном теплопроводе отсутствует штуцер под манометры до грязевика. Фото 1.Нарушение пункта 9.1.456 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 25.09.2016
5.	Отсутствует частично тепловая изоляция трубопроводов отопления, проложенных в подвале. Фото 2.Нарушение пунктов 6.1.31.,9.12. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003г. № 115.	Устранить до 25.09.2016
6.	Не внесены изменения в инструкции по охране труда для персонала, эксплуатирующего тепловые энергоустановки, в связи с вступлением в силу «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом от 17.08.2015 года № 551н Министерства труда и социальной защиты РФ. Нарушение пункта 2 главы 1 «Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом от 17.08.2015 года № 551н Министерства труда и социальной защиты РФ.	Устранить до 25.09.2016

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Челнинский территориальный отдел по адресу: 423806, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, ул. Низаметдинова Р.М., д. 20, тел. / факс: (8552) 46-25-89, в области энергетической безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок в срок до **27.09.2016**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. ч.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


Лица, вынесшие предписание:

И.о. начальника

(должность, подпись, Ф.И.О.)

И.И. Кустовская

Государственный инспектор

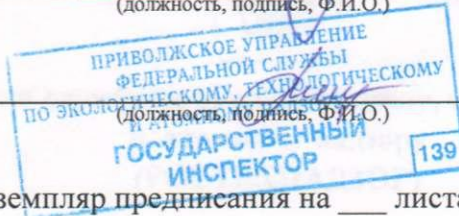

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Т.Н.Ким

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на _____ листах для исполнения получен:

Заведующая МБДОУ Детский сад №55 «Шалунишка»

З.Х.Сахапова ✓

(руководитель организации/представитель по доверенности Ф.И.О. подпись, дата)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____



№	Содержание предписания	Срок исполнения
1	Проверить (исполнить) на объекте наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты органов зрения. Проверить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты органов зрения в количестве 2 экземпляра на каждого работника. Проверить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств индивидуальной защиты органов зрения в количестве 2 экземпляра на каждого работника.	Устранить до 24.09.2016